MADIC industries

ÉVENT ARRÊTE-FLAMME IIB1 ISO 16852

Évent et Récupération de vapeur



FIABILITÉ
SÉCURITÉ
ROBUSTESSE

Fiabilité

L'évent arrête-flamme possède une grande fiabilité et longévité de fonctionnement. Il est adapté au monde de l'hydrocarbure.

Sécurité

L'évent arrête-flamme répond parfaitement à la réglementation.


Robustesse

L'évent arrête-flamme est conçu pour résister à la corrosion.

Évent arrête-flamme IIB1 ISO 16852

+ PRODUIT

- Intègre un arrête-flamme conforme à la norme ISO 16852
- Certification ATEX IBExU 22ATEX2058 X - Issue 0 - Ex G IIB1
- Température Max. : 60°C à pression ambiante normale
- Passage intégral en 2''

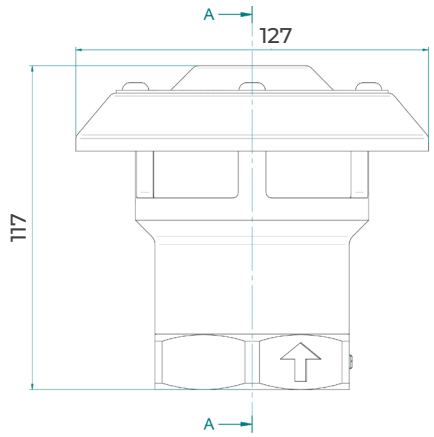

L'évent arrête-flamme permet la mise à l'atmosphère de tous les réservoirs de stockage en pression ou dépression équipées pour la récupération de vapeur.
Il permet la «respiration » lors du remplissage, du stockage et de la vidange.


AVANTAGES


- Le chapeau et la grille sont conçus pour protéger la ligne d'évent contre l'intrusion d'eau, poussières, insectes...
- Vis de serrage dans le corps contribuant à la bonne continuité électrique avec la tuyauterie
- Trou d'évacuation d'eau permettant le bon fonctionnement des clapets pression dépression en cas de gel
- Matière soupape pression dépression sans aucune reprise d'humidité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Ouverture des clapets de l'évent :
  - Pression : 15 mbar
  - Dépression : 5 mbar
- À installer sur tube pour évent fileté 2'' BSP
- Corps en aluminium
- Arrête-flamme ISO 16852
- Clapet en Valox
- Ressort de l'évent en acier inoxydable
- Joint en fibre aramide
- Conforme STADE I selon Directive 94/63/CE

Référence	Description
12416500	Évent arrête-flamme IIB1

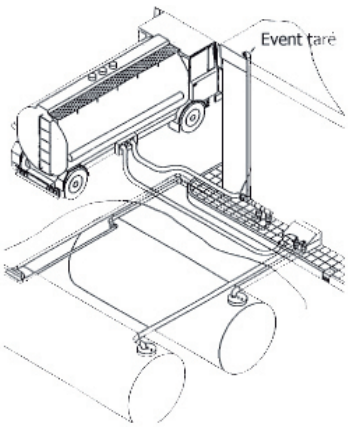

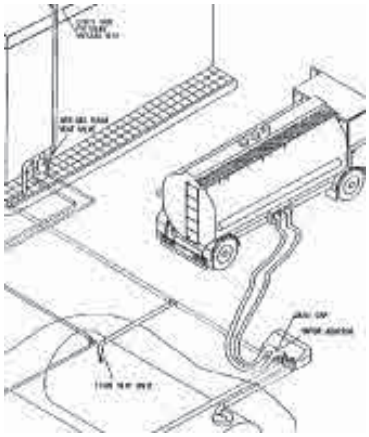

CONTACT

Parc d'Aquitaine - 1155 avenue Jean-Baptiste Godin
33240 Saint-André-de-Cubzac - France
Tél. +33 (0)5 57 80 80 80 - Fax. 05 56 31 61 21 - Email. contact.industries@madic.com
WWW.GROUPE.MADIC.COM
ISO 9001 ISO 14001

Document non-contractuel
01/2023 39000332 Ind A FR

MADIC industries — une société de MADIC group